
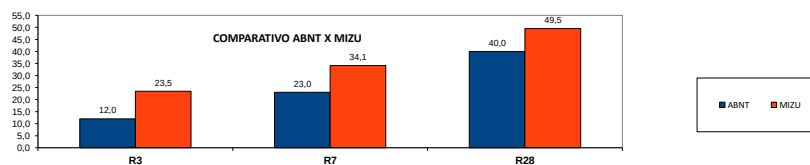


FQ 132															
CERTIFICADO DE QUALIDADE															
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS															
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES															
mar/25															
Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistência
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	%	%	mm	min	min	%
01/03/25	3,93	1,50	1,58	0,55	24,2	34,8	49,3	3,00	4317	1,3	0,2	0,0	180	220	30,8
02/03/25															
03/03/25	3,88	1,50	1,54	0,59	24,2	34,8	49,3	3,00	4229	0,9	0,2	0,0	200	240	31,2
04/03/25	3,30	1,50	1,47	0,57	23,8	33,5	49,8	3,00	4227	1,2	0,2	0,0	200	240	30,8
05/03/25	2,97	1,30	1,51	0,60	23,2	33,5	50,3	3,00	4143	1,3	0,3	0,0	200	245	30,6
06/03/25	4,00	1,50	1,65	0,61	23,2	33,5	50,3	3,00	4219	1,2	0,2	0,0	190	240	31,0
07/03/25	3,98	1,50	1,57	0,60	23,9	33,0	50,1	3,00	4420	0,5	0,2	0,0	210	250	30,6
08/03/25	4,37	1,50	1,68	0,58	24,5	35,0	50,3	3,00	4456	0,8	0,2	0,0	190	230	31,0
09/03/25															
10/03/25	4,25	1,60	1,65	0,44	23,4	34,8	49,0	3,00	4145	1,3	0,2	0,0	210	250	30,4
11/03/25	4,47	2,00	1,55	0,53	22,8	33,6	49,1	3,00	4140	1,5	0,3	0,0	210	255	29,0
12/03/25	4,10	1,90	1,54	0,55	22,9	33,6	48,6	3,00	4180	1,5	0,3	0,0	210	250	31,2
13/03/25	3,94	1,90	1,34	0,60	22,9	33,2	48,6	3,00	4107	1,2	0,2	0,0	210	240	31,0
14/03/25	4,58	1,90	1,65	0,62	23,2	36,0	48,7	3,00	4331	1,1	0,2	0,0	210	250	30,0
15/03/25	4,96	2,00	1,58	0,67	23,1	36,2	48,4	3,00	4281	1,5	0,2	0,0	210	250	30,2
16/03/25															
17/03/25	4,75	1,70	1,51	0,70	23,0	33,0	48,8	3,00	4382	1,4	0,2	0,0	180	230	30,2
18/03/25	5,54	1,80	1,68	0,74	24,4	35,0	49,1	3,00	4454	1,1	0,2	0,0	170	240	30,0
19/03/25	4,92	1,70	1,61	0,67	23,1	33,3	49,3	3,00	4321	1,5	0,2	0,0	190	220	29,4
20/03/25	5,25	1,80	1,65	0,74	23,1	33,3	49,3	3,00	4178	1,3	0,2	0,0	210	260	30,0
21/03/25	4,41	1,90	1,30	0,75	23,1	33,1	49,5	3,00	4326	0,9	0,2	0,0	200	240	30,0
22/03/25	4,53	1,60	1,58	0,73	23,1	34,0	49,0	3,00	4185	1,5	0,2	0,0	180	230	30,0
23/03/25															
24/03/25	4,25	1,60	1,51	0,77	23,1	34,9	49,0	3,00	4161	1,5	0,3	0,0	210	250	30,2
25/03/25	4,52	2,10	1,61	0,57	23,3	35,0	51,8	3,00	4107	1,0	0,2	0,0	200	240	30,2
26/03/25	4,91	1,80	1,54	0,64	23,5	33,8	51,3	3,00	4310	1,1	0,2	0,0	200	240	30,2
27/03/25	4,46	1,80	1,47	0,66	23,5	33,8	51,3	3,00	4153	2,1	0,3	0,0	200	235	30,2
28/03/25	4,72	1,70	1,72	0,64	23,8	34,4	49,5	3,00	4213	1,5	0,3	0,0	200	245	30,2
29/03/25	4,39	2,00	1,58	0,63	23,9	33,9	48,8	3,00	4113	1,2	0,1	0,0	200	240	30,2
30/03/25															
31/03/25	4,71	1,80	1,54	0,61	24,8	34,8	48,4	3,00	4239	0,7	0,2	0,0	190	220	30,0

					R3	R7	R28								
MÉDIA	4,39	1,73	1,56	0,63	23,5	34,1	49,5	3,0	4.244	1,2	0,2	0,0	198	240	30,3
DESVIO	0,55	0,21	0,10	0,08	0,6	0,9	0,9	0,0	107	0,3	0,0	0,0	12	11	0,5
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720	




 Responsável Técnico
 Richard de Siqueira Souza
 CRQ IV 04498092 4ª Região

FQ 132




CERTIFICADO DE QUALIDADE
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS

UNIDADE: MOGI DAS CRUZES

abr/25

Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistência
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	%	%	mm	min	min	%
01/04/25	4,54	2,00	1,51	0,63	23,8	33,1	49,8	3,00	4451	0,8	0,2	0,0	190	235	30,2
02/04/25	4,02	2,20	1,61	0,65	23,4	34,8	48,9	3,00	4292	1,5	0,2	0,0	180	225	30,2
03/04/25	3,83	1,60	1,44	0,61	23,4	34,8	48,9	3,00	4503	1,0	0,2	0,0	190	240	30,2
04/04/25	3,52	1,60	1,61	0,64	23,0	34,1	49,8	3,00	4456	1,0	0,2	0,0	180	230	30,2
05/04/25	4,14	2,00	1,61	0,62	23,2	34,5	50,6	3,00	4274	1,3	0,2	0,0	190	235	30,2
06/04/25															
07/04/25	4,07	1,90	1,58	0,60	23,1	34,8	50,8	3,00	4297	1,5	0,2	0,0	200	240	29,6
08/04/25	4,09	2,00	1,58	0,63	23,0	35,0	51,9	3,00	4371	1,5	0,2	0,0	200	250	29,6
09/04/25	4,03	2,00	1,61	0,61	23,5	34,5	51,8	3,00	4404	1,3	0,2	0,0	190	230	30,0
10/04/25	4,36	1,90	1,44	0,60	23,5	34,5	51,8	3,00	4214	1,4	0,2	0,0	190	240	30,2
11/04/25	4,03	1,50	1,58	0,64	23,3	34,9	49,4	3,00	4130	1,1	0,2	0,0	195	240	30,2
12/04/25	4,11	1,80	1,58	0,63	23,1	33,9	50,4	3,00	4172	1,0	0,2	0,0	200	240	30,2
13/04/25															
14/04/25	3,97	2,00	1,68	0,60	23,4	34,7	50,3	3,00	4329	1,1	0,2	0,0	180	225	29,6
15/04/25	4,08	1,80	1,54	0,62	23,2	35,0	49,8	3,00	4411	1,0	0,2	0,0	200	250	30,0
16/04/25	4,14	1,90	1,54	0,68	23,1	34,8		3,00	4274	1,5	0,2	0,0	200	245	30,8
17/04/25	4,10	2,10	1,54	0,63	23,1	34,8		3,00	4459	1,1	0,2	0,0	190	235	30,2
18/04/25															
19/04/25	4,02	1,90	1,44	0,61	24,1	34,9		3,00	4297	1,2	0,1	0,0	200	245	30,2
20/04/25															
21/04/25															
22/04/25	4,05	1,80	1,40	0,67	23,8	33,8		3,00	4375	1,3	0,2	0,0	190	240	30,0
23/04/25	4,40	1,80	1,41	0,68	23,1	34,6		3,00	4207	1,1	0,2	0,0	200	255	30,2
24/04/25	4,20	1,60	1,40	0,62	23,1	34,6		3,00	4205	1,2	0,2	0,0	200	240	30,0
25/04/25	4,25	1,40	1,51	0,65	23,5	35,0		3,00	4244	1,3	0,2	0,0	210	250	30,2
26/04/25															
27/04/25															
28/04/25	4,50	1,90	1,44	0,63	24,5	35,1		3,00	4405	1,0	0,2	0,0	180	220	29,8
29/04/25	4,08	1,80	1,47	0,67	24,9	34,7		3,00	4276	1,3	0,2	0,0	200	230	29,8
30/04/25	4,74	1,70	1,47	0,65	24,9	34,7		3,00	4281	1,3	0,2	0,0	200	250	30,2

					R3	R7	R28								
MÉDIA	4,14	1,83	1,52	0,63	23,5	34,6	50,3	3,0	4.319	1,2	0,2	0,0	194	239	30,1
DESVIO	0,25	0,20	0,08	0,02	0,6	0,5	1,0	0,0	102	0,2	0,0	0,0	8	9	0,3
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720	

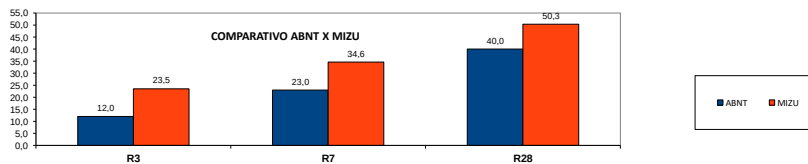


Richard de S. Souza

Responsável Técnico
 Richard de Siqueira Souza
 CRQ IV 04498092 4ª Região

FQ 132															
CERTIFICADO DE QUALIDADE															
ENSAIOS QUÍMICOS E FÍSICOS DO CIMENTO CP III 40 RS															
UNIDADE: MOGI DAS CRUZES															
mat/25															
Dia	Composição Química				Resistência a Compressão			Finura				Expansibilidade	Pega		Consistência
	P. Fogo ≤ 6,5	RI ≤ 5,0	SO ₃ ≤ 4,5	CaO Livre	03 Dias ≥ 12,0	07 Dias ≥ 23,0	28 Dias ≥ 40,0	Massa Específica	Blaine	# 325	# 200 ≤ 8,0	Quente	Início ≥ 60	Fim ≤ 720	Normal
	%	%	%	%	MPa	MPa	MPa	g/cm ³	cm ² /g	%	%	mm	min	min	%
01/05/25															
02/05/25	4,36	1,80	1,54	0,69	23,7	35,1		3,00	4250	1,1	0,2	0,0	200	245	30,2
03/05/25	4,34	1,80	1,41	0,67	23,9	34,3		3,00	4158	1,5	0,3	0,0	200	240	30,0
04/05/25															
05/05/25	4,92	1,60	1,40	0,65	25,0	35,0		3,00	4211	1,3	0,2	0,0	210	250	30,4
06/05/25	4,58	1,80	1,41	0,66	23,2	33,4		3,00	4152	1,4	0,2	0,0	210	250	30,0
07/05/25	4,40	1,90	1,68	0,62	24,6			3,00	4226	1,3	0,2	0,0	210	240	30,0
08/05/25	4,76	2,00	1,68	0,64				3,00	4397	1,1	0,2	0,0	210	255	30,0
09/05/25	4,12	2,00	1,61	0,66				3,00	4237	1,3	0,2	0,0	210	245	30,0
10/05/25	4,52	1,60	1,51	0,69				3,00	4344	1,1	0,3	0,0	200	250	30,4
11/05/25															
12/05/25	4,16	1,60	1,54	0,67				3,00	4423	1,3	0,2	0,0	190	250	30,2
13/05/25		2,00		0,65				3,00	4352	1,3	0,2	0,0	195	250	30,2
14/05/25															
15/05/25															
16/05/25															
17/05/25															
18/05/25															
19/05/25															
20/05/25															
21/05/25															
22/05/25															
23/05/25															
24/05/25															
25/05/25															
26/05/25															
27/05/25															
28/05/25															
29/05/25															
30/05/25															
31/05/25															

					R3	R7	R28									
MÉDIA	4,46	1,81	1,53	0,66	24,1	34,5	#DIV/0!	3,0	4.275	1,3	0,2	0,0	204	248	30,1	
DESVIO	0,26	0,17	0,11	0,02	0,7	0,8	#DIV/0!	0,0	97	0,1	0,0	0,0	7	5	0,2	
NBR 16697:2017	≤6,5	≤5,0	≤4,5		≥ 12,0	≥ 23,0	≥ 40,0				≤ 8,0	≤ 5,0	≥ 60	≤ 720		

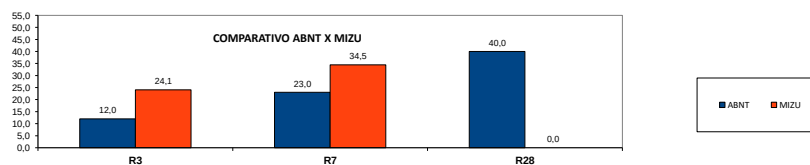

Richard de S. Souza

Responsável Técnico
Richard de Siqueira Souza
CRQ IV 04498092 4º Região